

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu  
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław  
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

TECH-MET  
Sp. z o.o.  
ul. Wańkowicza 20  
58-304 Wałbrzych

Wałbrzych, 05.04.2017r.

Wasz znak: -----

Nasz znak: PSG-W500/DT/ZMS/SW/JT/240/INF-59/2017

Dot.: uzgodnienia projektowanego oświetlenia drogowego w ul. Zdrojowej w Wałbrzychu.

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu w odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektowanego oświetlenia drogowego w ul. Zdrojowej w Wałbrzychu informuje, że uzgadnia przedłożoną dokumentację projektową w zakresie kolizji znaszą infrastrukturą gazową.

Należy dostosować się do następujących wytycznych:


1. W obszarze objętym zakresem opracowania w/w. inwestycji przebiega czynna sieć gazowa niskiego ciśnienia De225 PE-HD (rok budowy 1995), DN200/50/40 stal. (rok budowy 1998, 1995, 1965) oraz średniego ciśnienia De315 PE-HD (rok budowy 2005), DN300 stal. (rok budowy 1941), zgodnie z załącznikiem graficznym.
2. Dla istniejących czynnych sieci gazowych śr/c i n/c należy zachować właściwe strefy kontrolowane wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.).
3. W odległości mniejszej niż 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr47,poz.401 z dnia 19.03.2003r.).
4. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań z ww. siecią należy zabezpieczyć oraz zachować odległości pionowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W miejscu zbliżenia zaznaczonym na załączniku graficznym należy zachować szczególną ostrożność.
  5. W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie ani zagłębienie istniejącego gazociągu. Istniejące studzienki na sieci gazowej należy podnieść do poziomu projektowanego chodnika lub drogi.  
W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać przełożenie gazociągu na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunków w Oddziale Zakładzie Gazowniczym we Wrocławiu.
  6. Prace należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie sieci gazowej lub urządzeń gazowych.
  7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urządzenia gazowego Inwestor ponosi koszty:
    - usunięcia uszkodzenia;
    - strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;
    - przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,
    - odszkodowania dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu;
    - naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego.
  8. Ponadto informujemy, że sieci gazowe budowane we wcześniejszych latach z rur stalowych posadowione są na głębokości od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu posadowione są na następujących głębokościach:
    - minimalne przykrycie dla przyłączy wynosi 0,6m;
    - dla gazociągów w terenie zabudowanym (np. w ulicy) – 0,8m;
    - dla gazociągów poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) – 1m.
  9. Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie sytuacyjno - wysokościowym, które nie były zgłoszone do odbioru w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu i nie zostały zainwentaryzowane zarówno przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, jak i przez firmę geodezyjną.
  10. O terminie rozpoczęcia robót należy bezwzględnie powiadomić pisemnie **Gazownię w Wałbrzychu, ul. Głogowska 1, 58-302 Wałbrzych.**  
**Całość prac związanych z projektowaną inwestycją prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem w/w Gazowni.**

11. **Każdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej należy przed zasypaniem zgłosić do Gazowni w Wałbrzychu.**
12. Podczas wykonywania robót ziemnych w przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej należy ją przywrócić do stanu pierwotnego.
13. Niniejsze uzgodnienie wraz z załącznikiem ważne jest do dnia 29.03.2018r. o ile wcześniej nie zostanie rozpoczęta przedmiotowa inwestycja.


**Informujemy, iż od dnia 01.03.2015 r. uzgodnienia w PSG sp. z o.o. są odpłatne - zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej [www.psgaz.pl/cenniki](http://www.psgaz.pl/cenniki)**

Z poważaniem

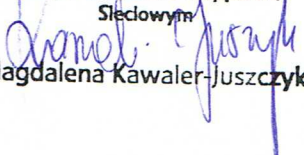KIEROWNIK  
Sekcja Zarządzania Majątkiem  
Sieciowym  
  
Magdalena Kawaler-Juszczyk

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik graficzny
2. Gazownia w Wałbrzychu
3. ZMS/SW a/a + załącznik graficzny

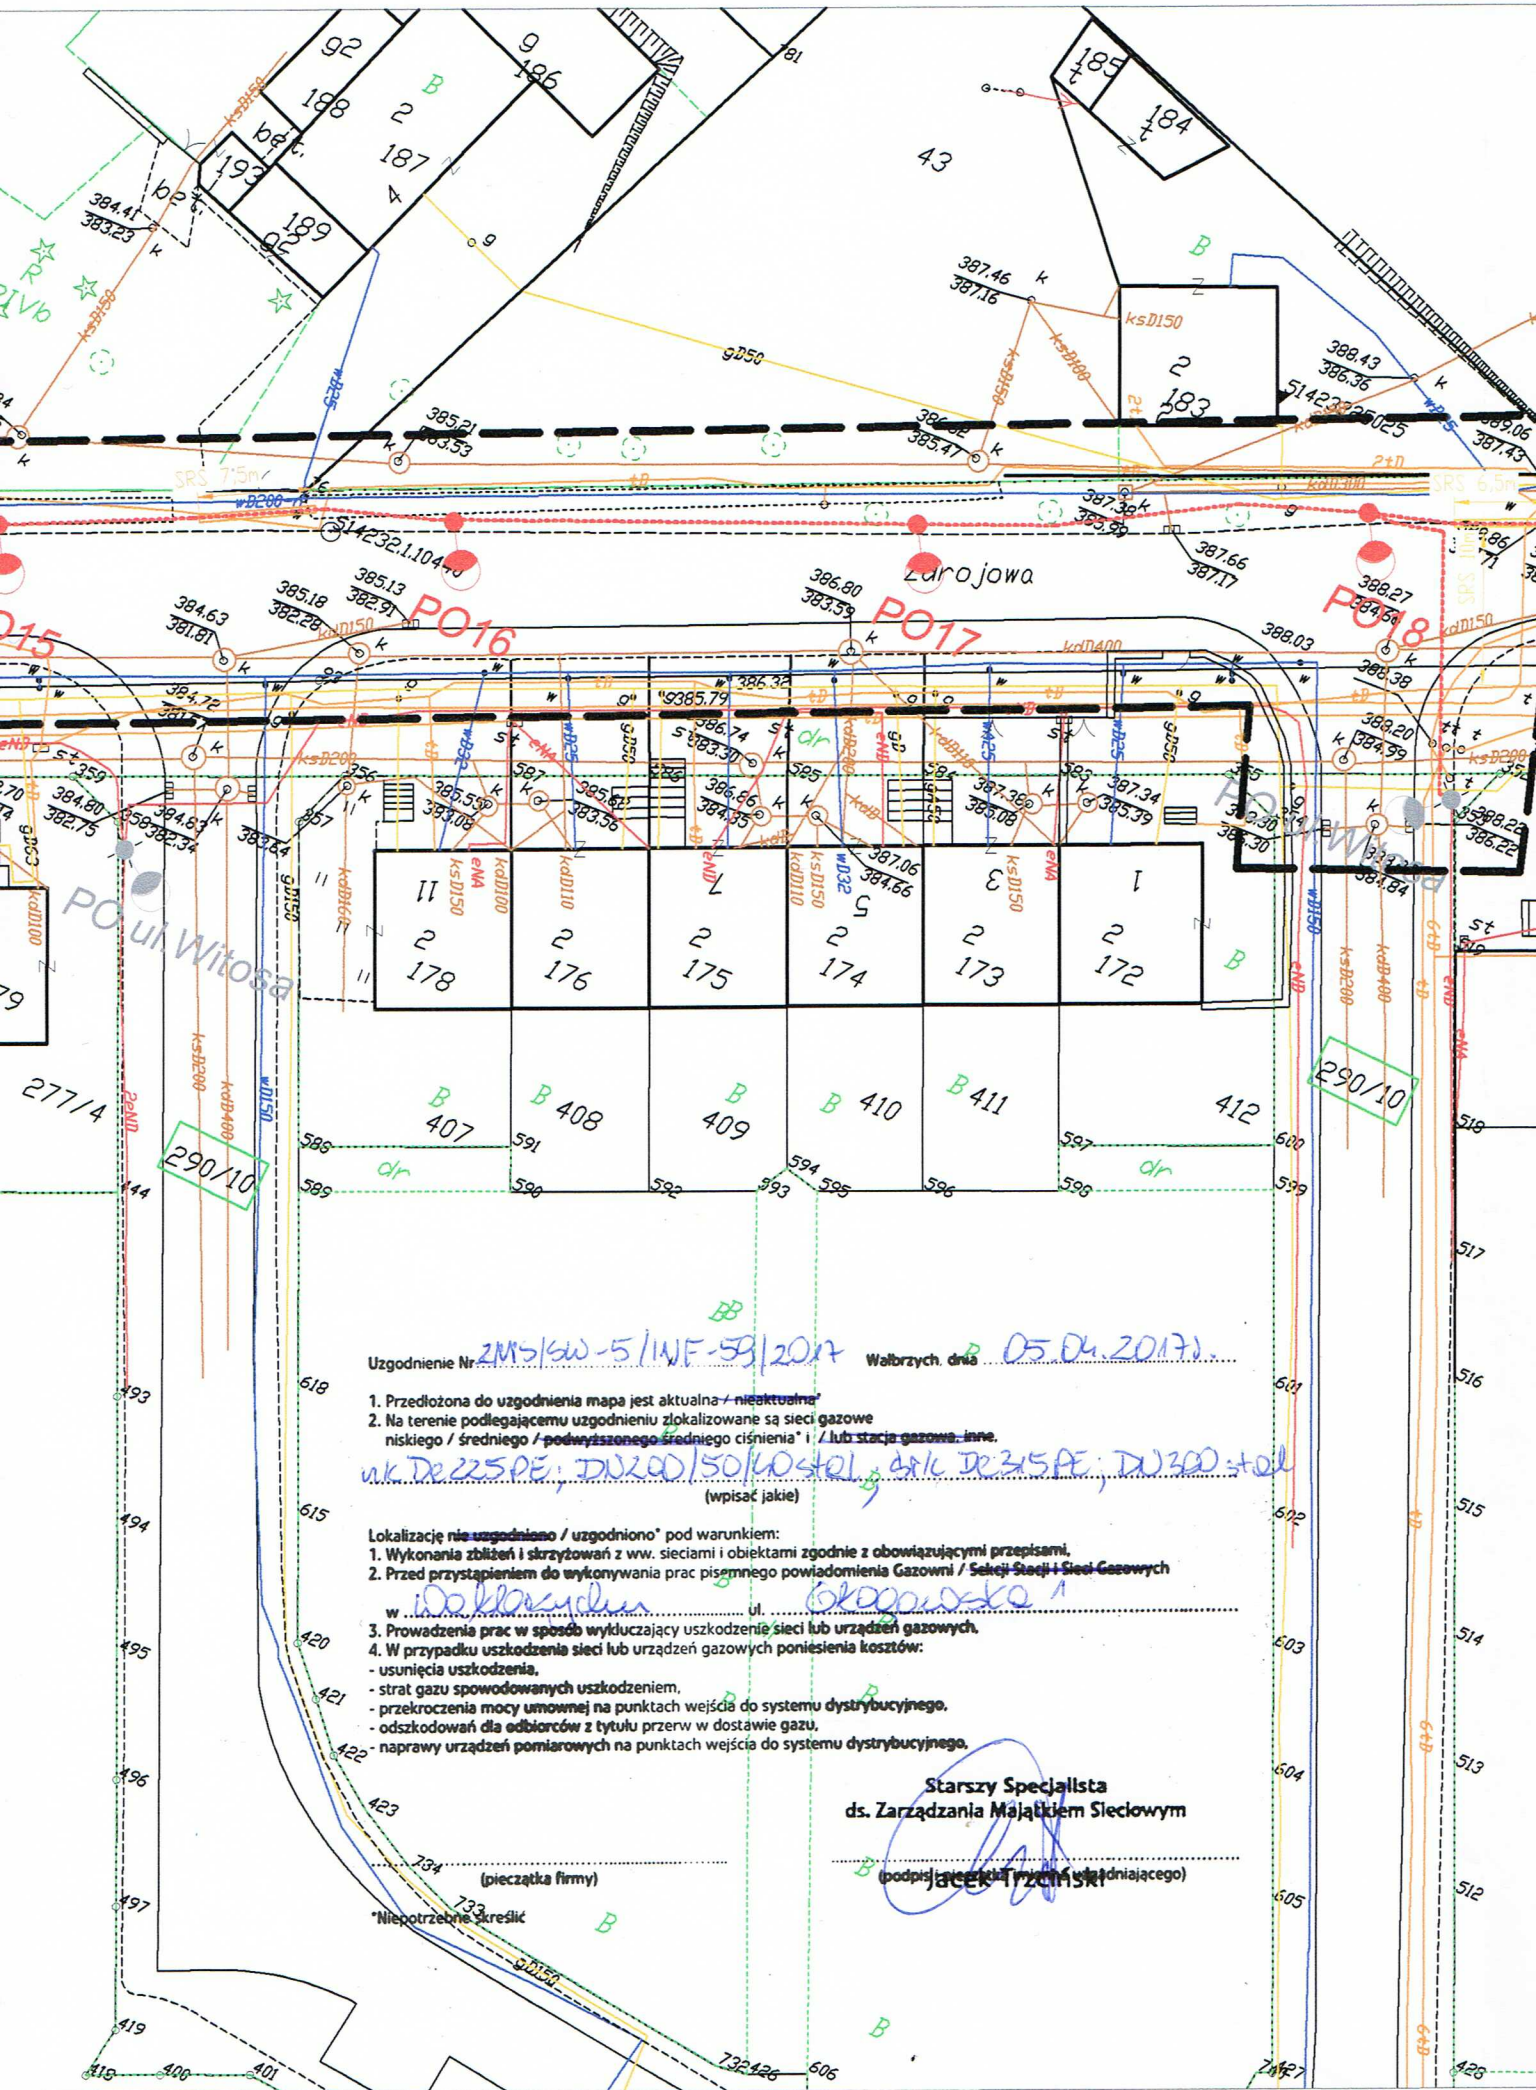

Uzgodnienie Nr ZMS/KW-5/WF-59/2017 Walbrzych dnia 05.04.2017r.

1. Przedłożona do uzgodnienia mapa jest aktualna / nieaktualna
2. Na terenie podlegającym uzgodnieniu zlokalizowane są sieci gazowe niskiego / średniego / podwyższonego średniego ciśnienia i / lub stacja gazowa, inne.  
wk. Dr 225 PE; DW 200/50/KO st. 1; 416 Dr 315 PE; DW 300 + 0L  
(wpisać jakie)

- Lokalizację nie uzgodniono / uzgodniono pod warunkiem:
1. Wykonania zblżeń i skrzyżowań z ww. sieciami i obiektami zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. Przed przystąpieniem do wykonywania prac pisemnego powiadomienia Gazowni / Sekcji Sieci i Sieci Gazowych w Dokładzin ul. Okopowa 1
  3. Prowadzenia prac w sposób wykluczający uszkodzenie sieci lub urządzeń gazowych,
  4. W przypadku uszkodzenia sieci lub urządzeń gazowych poniesienia kosztów:
    - usunięcia uszkodzenia,
    - strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,
    - przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,
    - odszkodowań dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu,
    - naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego.

Starszy Specjalista  
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

(podpis i pieczęć wykonującego)  
Jacek Trzciński

(pieczęć firmy)  
\*Niepotrzebnie skreślić