





# HYDRANT NADZIEMNY

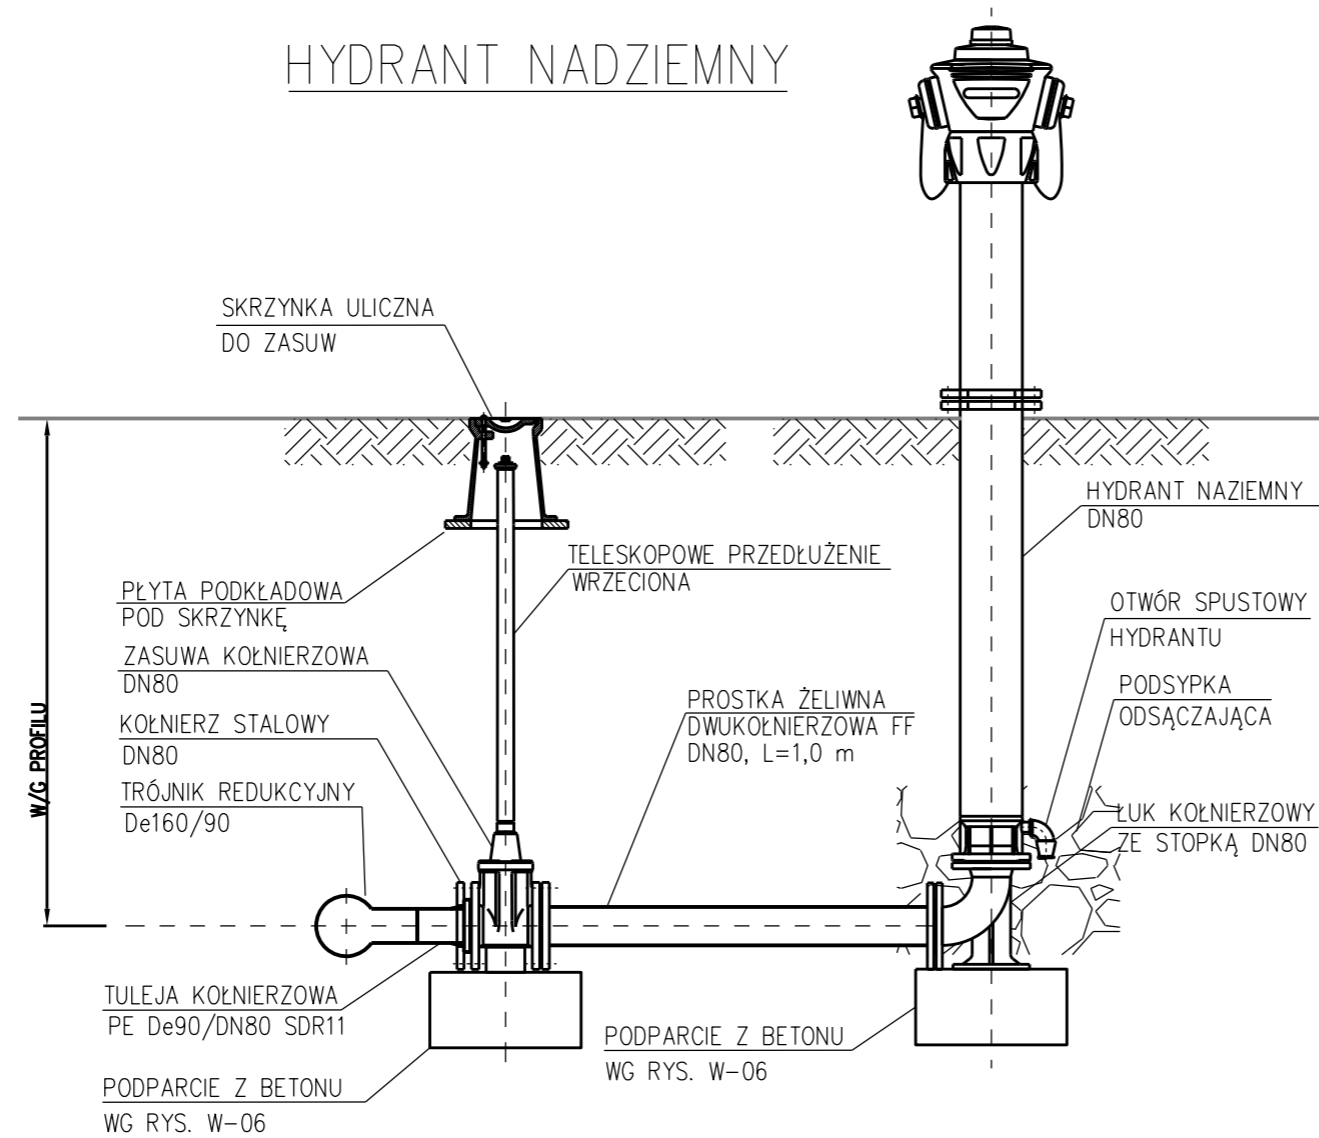

### UWAGI:

1. PODSYPKĘ ODSĄCZAJĄCĄ WYKONAĆ Z NIEAGRESYWNEGO MATERIAŁU (ŻWIR, TŁUCZEŃ) USYPANEGO PRZED I POD OTWOREM SPUSTOWYM. POWYŻEJ PODSYPKI ODSĄCZAJĄCEJ NALEŻY UMIEŚCIĆ MATERIAŁ POZBAWIONY KAMIENI I GLINY.

Inwestor		<b>Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu</b> 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 1 tel. 74 641 44 00, fax. 74 641 44 04 e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl				
Jednostka projektowa		 <b>Egis Polska Inżynieria Sp. z o. o.</b> 52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego 2 tel. 71 337 46 12, fax 71 364 33 95 e-mail: kontakt@egis-poland.com				
Branża	Zespół projektowy	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis		
SANITARNA	Projektant	mgr inż. Agnieszka Jończyk	SLK/1615/POOS/07	instalacyjna sanitarna		
	Projektant	mgr inż. Mateusz Bartkowski	121/DOŚ/10	instalacyjna sanitarna		
	Sprawdzający	mgr inż. Jerzy Gąsiewicz	443/01/DUW	instalacyjna sanitarna		
	Opracował	mgr inż. Artur Kosiński				
Nazwa zadania	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławskiej) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela					
Nazwa opracowania	<b>PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL. WROCŁAWSKIEJ I UL. LELEWELA (DO KM 0+121,09)</b>					
Nazwa rysunku	HYDRANTY PRZECIWPOŻAROWE NADZIEMNE					
Skala	Data	Nr umowy	Branża	Stadium	Rewizja	Nr rysunku
BRAK	03.2015	647/2014	SAN	PW	A	3