Wrocław
DK-35
Mieroszów
DK-35
Łącznica L01P
Łącznica L02L
Łącznica L03P
Łącznica L04L
droga serwisowa nr 9
droga serwisowa nr 9a
Aproj=1000m2
437.50
437.00
istn
L-232
20
istn
L-232
21
L-232
21
L-232
21A
istn
L-232
22
istn
linia 20kV L-232
3xAFL 6-70
3xXRUHAKXS 1x120/25, 20kV
2xSRS160
L=54m
istn
L-223
25
istn
linia 10kV L-223
3xAFL 6-70
L-223
24
istn
L-223
24
Proj. szafa oświetleniowa
(trasa główna)
istn
L-223
23
L-223
23
istn
L-223
22
Droga krajowa DK-35
Klasa drogi: G
Vp=60 km/h, Vm=70 km/h
Kategoria ruchu: KR5
Nawierzchnia: bitumiczna
Łącznica L01P (DK35/6+400/L01P/03)
Typ łącznicy: P4
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu: KR5
Nawierzchnia: bitumiczna
Łącznica L03P (DK35/6+400/L03P/03)
Typ łącznicy: P1
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu: KR5
Nawierzchnia: bitumiczna
Łącznica L02L (DK35/6+400/L02L/03)
Typ łącznicy: P1
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu: KR5
Nawierzchnia: bitumiczna
KŁK-PKP = 6+733.87
R=300.00m
KKP = 6+833.63
A=173.00
PKP = 6+874.98
A=240.00
KKP-PŁK = 6+970.86
R=600.00m
KŁK-PKP = 7+180.49
R=600.00m
DK-35-W9
DK-35-W10
Punkt łącznicowy - C
km 0+070.00 - Łącznica L02L
Punkt łącznicowy - E
km 0+000.00 - Łącznica L03P
Punkt łącznicowy - F
km 0+139.65 - Łącznica L03P
P-02
P-03
SIECI PROJEKTOWANE:
- rura ochronna
Branża wodociągowa
w
- sieć wodociągowa
- hydrant
- zasuwa
- studnia z zasuwą
- likwidacja
Branża teletechniczna
tt
- sieć TP S.A.
td
- sieć Dialog
tin
- sieci napowietrzne
- studnia kablowa
- słup
- likwidacja
Branża gazowa
g
- sieć gazowa
- sieci gazowe projektowane w odrębnym zadaniu
- likwidacja
Branża elektroenergetyczna
esN
- kable średniego napięcia
eOsw
- kable obwodów oświetlenia
enN
- kable niskiego napięcia
LnN
- przewody linii napowietrznej niskiego napięcia
LsN
- przewody linii napowietrznej średniego napięcia
- słup z oprawą oświetlenia
- słupy linii napowietrznej
- złącza kablowe, szafy ośw.
- oprawa tunelowa 70W
- oprawa świetlówkowa 58W
- rura ochronna
- likwidacja
Kanalizacja deszczowa i sanitarna
kd
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja deszczowa DN≥700
kdT
- kanalizacja deszczowa tłoczna
ks
- kanalizacja sanitarna
- rehabilitacja istniejącej kanalizacji
- studnia kanalizacyjna
- studnia wpadowa
- osadnik i separator substancji ropopochodnych
- likwidacja
Branża hydrologiczna
KH
- sieć hydrotechniczna
- zbiorniki retencyjne
- cieki naturalne
rowy melioracyjne
- likwidacja
Branża PKP
- trakcja kolejowa
srk
- linia energetyczna/SRK
tk
- telekomunikacja kolejowa
- linia rozgraniczająca teren
- linia czasowego zajęcia
- granica działki
137/2
- numer działki
- ekran akustyczny
- oś geometryczna/
kilometraż drogi
- krawędź nawierzchni
- krawężnik uliczny
- krawężnik obniżony
- chodnik
- budynki do wyburzenia
- bariera stalowa
- wygrodzenie dla pieszych
- bariera betonowa
brama
- ogrodzenie
kilometraż zjazdu
km 0+018
zjazd sz.3.0m, dł.2.0m
szerokość zjazdu
długość zjazdu
- zjazd
- przepusty
- wpust kanalizacji deszczowej
- ściek przykrawężnikowy
- ściek trójkątny
- ściek skarpowy/korytka górskie
- uszczelnienie rowu
- rów drogowy
kierunek spływu
Sygnalizacja świetlna
- kanalizacja sygnalizacji świetlnej
- studzienki
- konstrukcja wsporcza przeznaczona do montażu tablic drogowskazowych
Zieleń
- projektowane drzewa
- projektowane krzewy
- projektowane pnącza

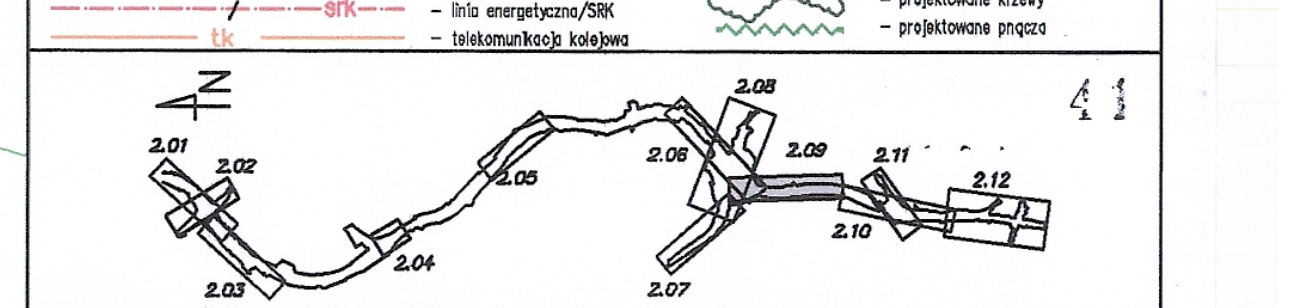
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12

INWESTOR
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział we Wrocławiu
53-139 WROCŁAW ul. Powstańców Śl. 186

GDDKiA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TRAKT sp. z o.o. sp.k.
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
tel: (0-32) 228-12-70, fax: (0-32) 220-70-04
trakt@trakt.pl

ZADANIE
Budowa obwodnicy m. Wałbrzych
w ciągu drogi krajowej nr 35
od km 2+350 do km 8+250

NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY
TOM IV CZĘŚĆ IV/2

TYTUŁ RYSUNKU
PLAN SYTUACYJNY
Przebudowy sieci SN i nn, DK35 km 6+480 do km 7+180.

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA/NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Waldemar Ślęczkowski	elektr. nr upr. 803/01	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Henryk Barczyk	elektr. nr upr. 343/72/kt	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bogusław Michalski	elektr.	

NR UMOWY GDDKiA O/WR	SKALA	DATA	STADIUM	BRANŻA	NR RYS.
86/PN/U/R-2/2009 (PR-558/09)	1:500	WRZESIEŃ 2010	PB	elektroenergetyczna	2.09 /IV-2-E-01