Wrocław
DK-35
Mieroszów
DK-35
kabel YAKXs 4x35
2xSRS160
DVK160
2xDVK160
3xDVK160
3xSRS160
APS160
+SRS160
mufa nn
mufa SN
istn
linia kablowa nn
X-6 z R 223-11
YAKXs 4x120
YAKY 4x120
proj. linia kablowa nn
X-4 z R 223-11
YAKXs 4x120
linia kablowa SN K-223 (10kV)
HAKnFtA 3x120
linia kablowa SN K-223 (10kV)
3xXRUHAKXs 1x120/25, 20kV
linia kabl SN K-223 (10kV)
3xXRUHAKXs 1x120/25
20kV
linie kablowe nn
X-1 z R 223-11
X-2 z R 223-11
2xYAKXs 4x120
S-60
S-61
linia kablowa nn
X-14 z R 275-02
YAKXs 4x240
YAKY 4x185
droga serwisowa nr 9a
linia kolejowa nr 274
Projektowany obiekt WD/7/7
km 7+318.82
Droga krajowa DK-35
Klasa drogi: G
Vp=60 km/h, Vm=70 km/h
Kategoria ruchu: KR5
Nawierzchnia: bitumiczna
ul. Chrobrego - DP-3403D
Klasa drogi: Z
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu: KR2
Nawierzchnia: bitumiczna
N

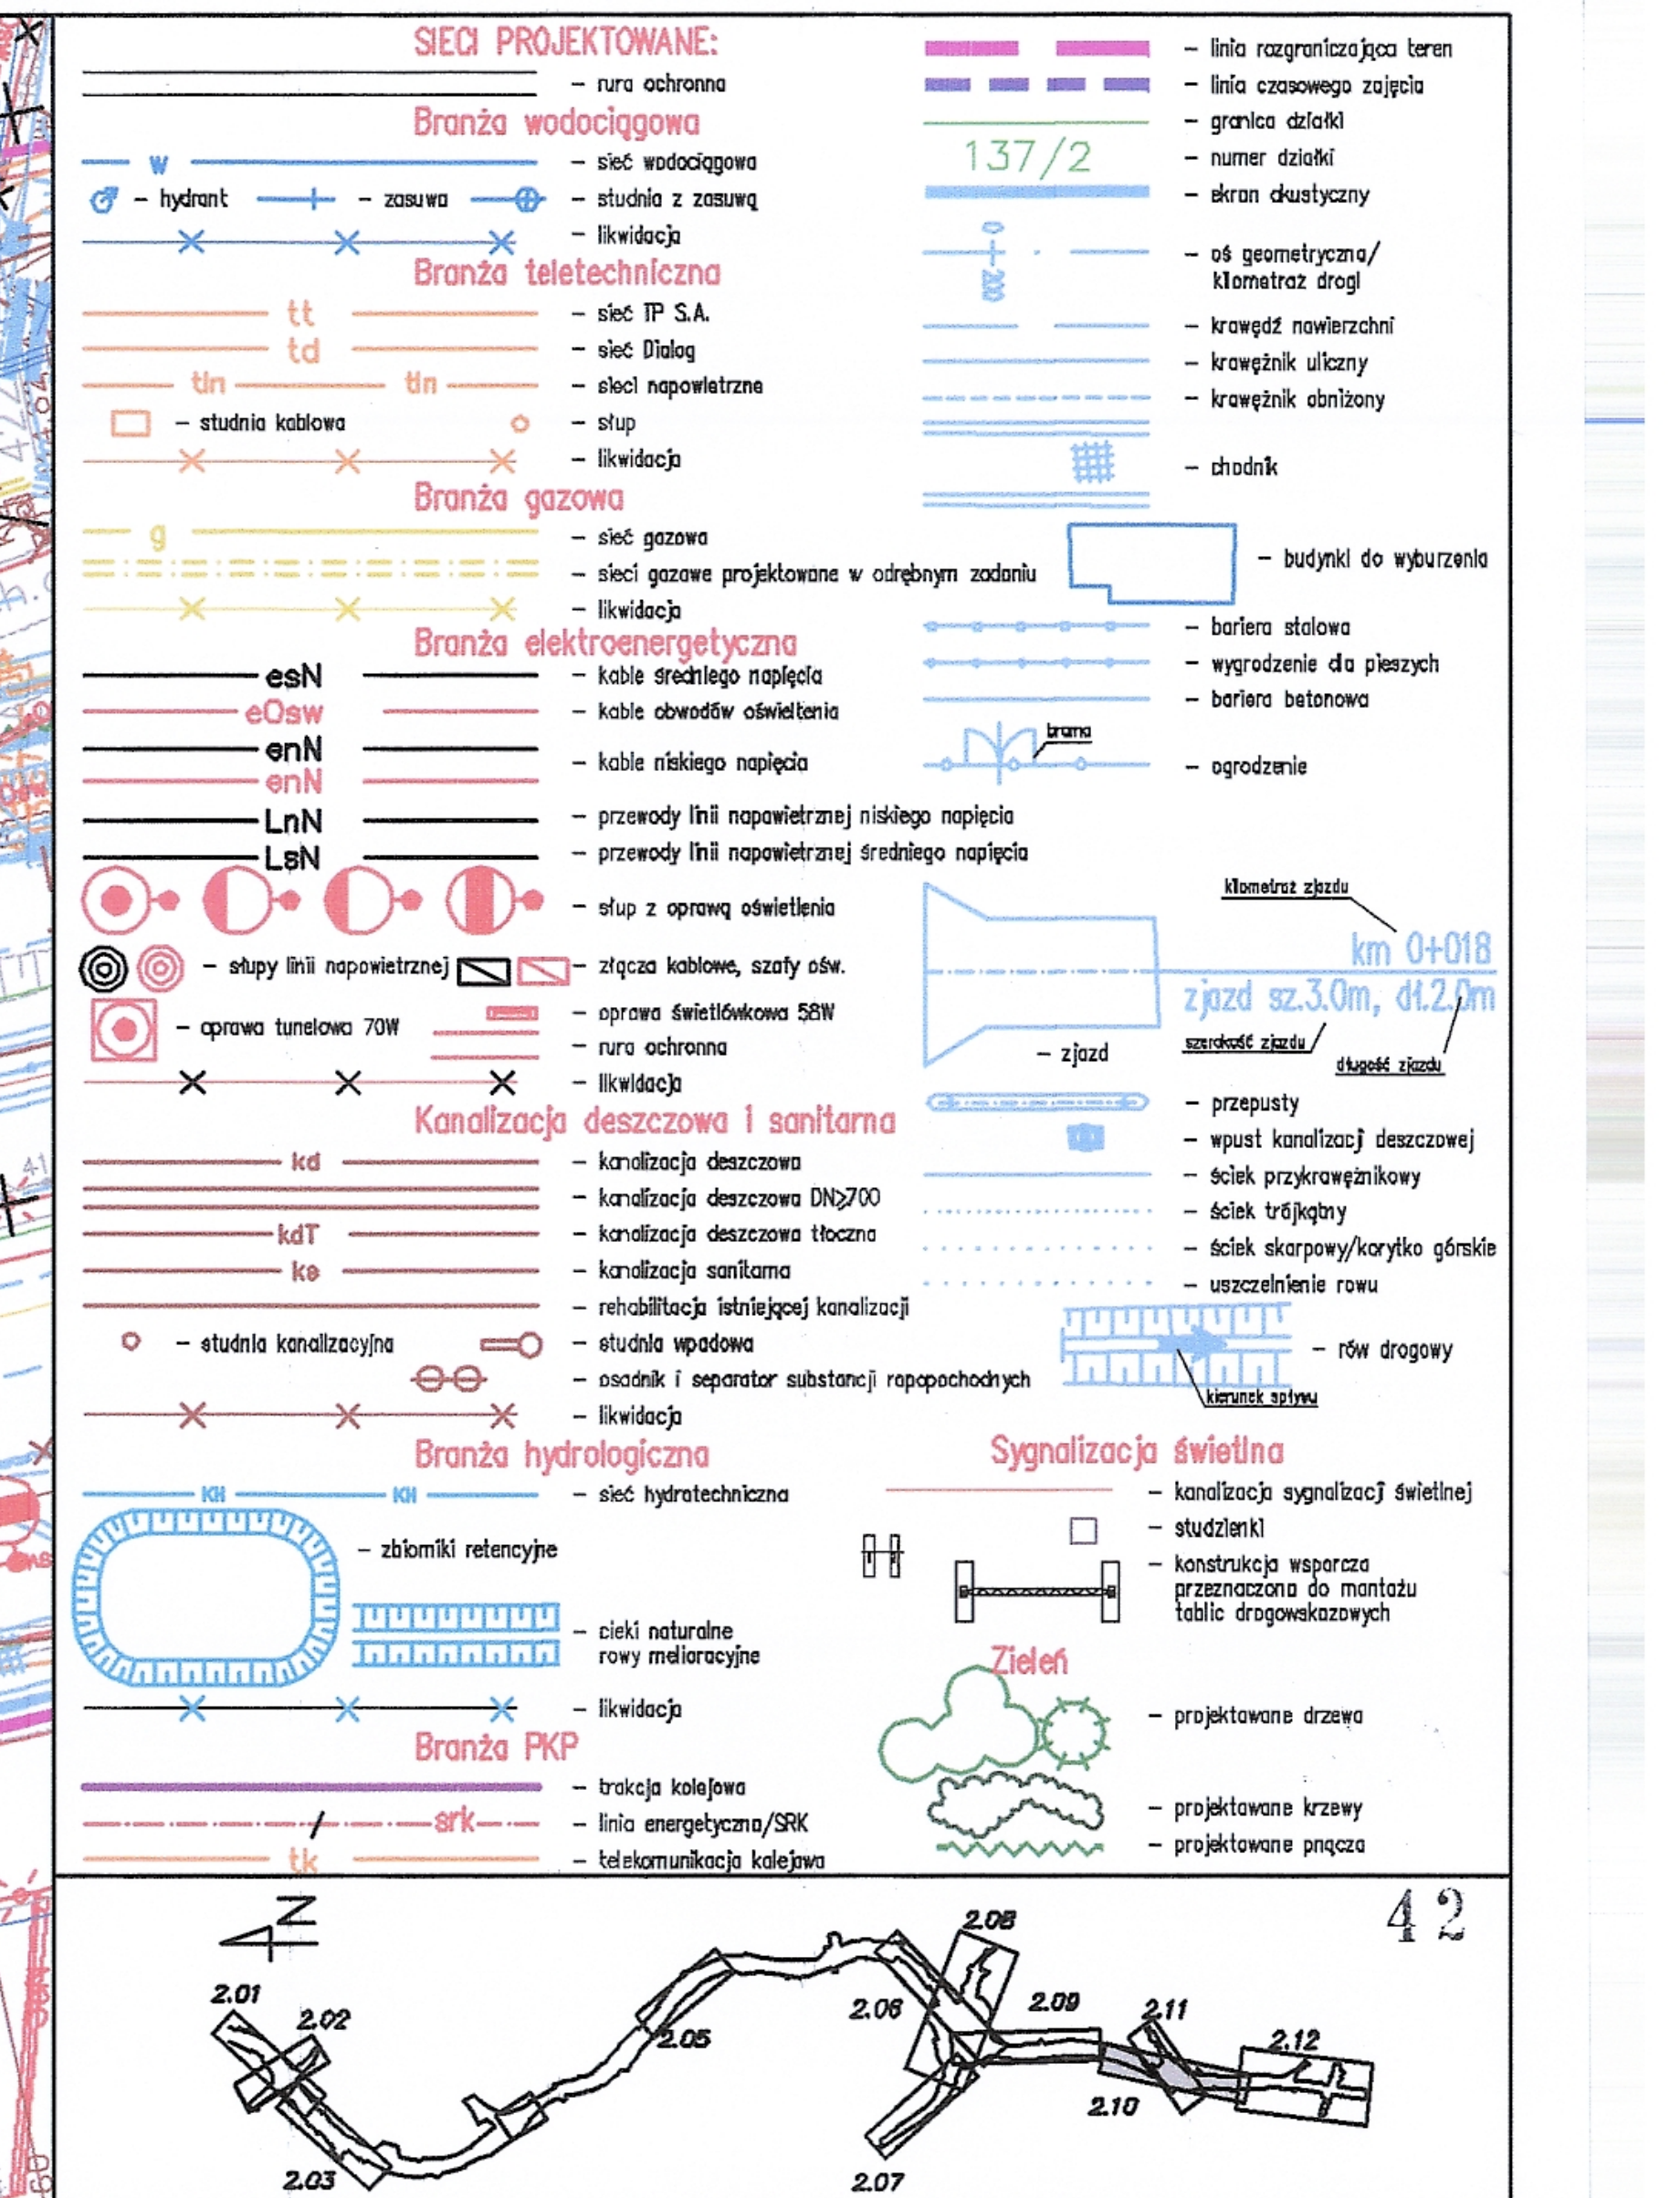
SIECI PROJEKTOWANE:
- rura ochronna
Branża wodociągowa
w - sieć wodociągowa
- hydrant
- zasuwa
- studnia z zasuwą
- likwidacja
Branża teletechniczna
tt - sieć TP S.A.
td - sieć Dialog
tin - sieci napowietrzne
- studnia kablowa
- słup
- likwidacja
Branża gazowa
g - sieć gazowa
- sieci gazowe projektowane w odrębnym zadaniu
- likwidacja
Branża elektroenergetyczna
esN - kable średniego napięcia
eOsw - kable obwodów oświetlenia
enN - kable niskiego napięcia
LnN - przewody linii napowietrznej niskiego napięcia
LsN - przewody linii napowietrznej średniego napięcia
- słup z oprawą oświetlenia
- słupy linii napowietrznej
- złącza kablowe, szafy ośw.
- oprawa tunelowa 70W
- oprawa świetlówkowa 58W
- rura ochronna
- likwidacja
Kanalizacja deszczowa i sanitarna
kd - kanalizacja deszczowa
- kanalizacja deszczowa DN≥700
kdT - kanalizacja deszczowa tłoczna
ks - kanalizacja sanitarna
- rehabilitacja istniejącej kanalizacji
- studnia kanalizacyjna
- studnia wpadowa
- osadnik i separator substancji ropopochodnych
- likwidacja
Branża hydrologiczna
KH - sieć hydrotechniczna
- zbiorniki retencyjne
- cieki naturalne
rowy melioracyjne
- likwidacja
Branża PKP
- trakcja kolejowa
srk - linia energetyczna/SRK
tk - telekomunikacja kolejowa
- linia rozgraniczająca teren
- linia czasowego zajęcia
- granica działki
137/2 - numer działki
- ekran akustyczny
- oś geometryczna/
kilometraż drogi
- krawędź nawierzchni
- krawężnik uliczny
- krawężnik obniżony
- chodnik
- budynki do wyburzenia
- bariera stalowa
- wygrodzenie dla pieszych
- bariera betonowa
brama
- ogrodzenie
kilometraż zjazdu
km 0+018
zjazd sz.3.0m, dł.2.0m
szerokość zjazdu
długość zjazdu
- zjazd
- przepusty
- wpust kanalizacji deszczowej
- ściek przykrawężnikowy
- ściek trójkątny
- ściek skarpowy/korytko górskie
- uszczelnienie rowu
- rów drogowy
kierunek spływu
Sygnalizacja świetlna
- kanalizacja sygnalizacji świetlnej
- studzienki
- konstrukcja wsporcza przeznaczona do montażu tablic drogowskazowych
Zieleń
- projektowane drzewa
- projektowane krzewy
- projektowane pnącza
N
42
2.01
2.02
2.03
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12

INWESTOR
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział we Wrocławiu
53-139 WROCŁAW ul. Powstańców Śl. 186

GDDKiA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
TRAKT sp. z o.o. sp.k.
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
tel: (0-32) 228-12-70, fax: (0-32) 220-70-01
trakt@trakt.pl

ZADANIE
Budowa obwodnicy m. Wałbrzych
w ciągu drogi krajowej nr 35
od km 2+350 do km 8+250

NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY
TOM IV CZĘŚĆ IV/2

TYTUŁ RYSUNKU
PLAN SYTUACYJNY
Przebudowy sieci SN i nn, DK35 km 7+150 do km 7+820.

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA/NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Waldemar Ślęczkowski	elektr. nr upr. 803/01	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Henryk Barczyk	elektr. nr upr. 343/72/kt	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bogusław Michalski	elektr.	

NR UMOWY	SKALA	DATA	STADIUM	BRANŻA	NR RYS.
GDDKiA O/WR 86/PN/U/R-2/2009 (PR-558/09)	1:500	WRZESIEŃ 2010	PB	elektroenergetyczna	**2.10** /IV-2-E-01